

Bestell-Nr.: 56TL1MDSPC3A | **GTIN (EAN):** 4058352407615

Produktbeschreibung: LicSens,PIR-Sens



Licross®Sensor-Modul PC3-S, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x DALI-2, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

Gew. (kg): 0,3
GTIN (EAN): 4058352407615

Bestell-Nr.: 56TL1MDSPC3A | **GTIN (EAN):** 4058352407615

Technische Detailbeschreibung: LicSens,PIR-Sens



Kenndaten

- Systemfamilie: Siteco Connect 11, SITECO Connect 22
- Produkttyp: Sensor
- Produktname: Licross®
- Bestell-Nr.: 56TL1MDSPC3A

1x DALI-2

- Besonderheit: DALI, Slave-Funktion, DALI-Strom max. 6mA

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Bestückung:

- Zusatz: interne Verdrahtung halogenfrei

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: DALI 2, dimmbar

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Temperaturbereich (Betrieb): 0...+40°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, UKCA

Material, Farbe

- Sensormodul: Stahlblech, bandlackiert, weiß
- Farbangabe: weiß

Montage

- Montagehöhe: 2,5..5m
- Zusatz: nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet

Abmessung, Gewicht

- Länge: 300mm
- Breite: 66mm
- Höhe: 71mm
- Gewicht: 0,3kg

Eingänge

1x PIR-Bewegungssensor

- Anschluss: PIR-Sensor (Passiv-Infrarot)
- Erfassungsbereich: tangential max. 4x5m
- Erfassungsbereich: max. 2x 2m



1x Lichtsensor

- Beleuchtungsstärke: 2..1000lx

Ausgänge

Bestell-Nr.: 56TL1MDSPC3A | **GTIN (EAN):** 4058352407615

Maße: LicSens,PIR-Sens

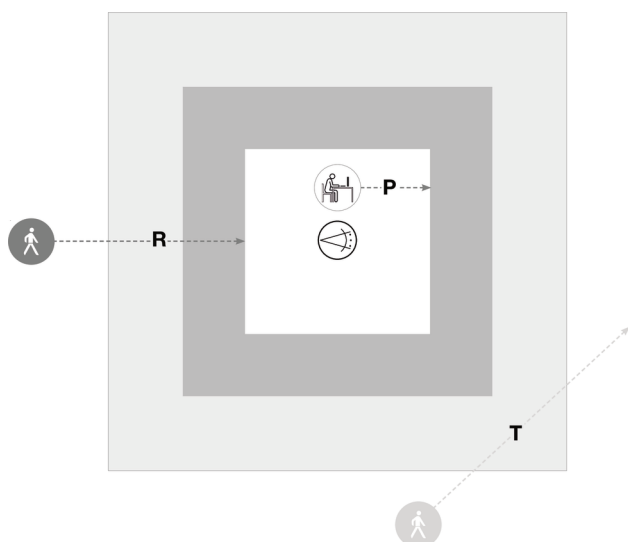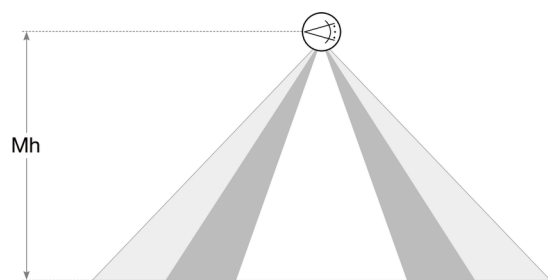

Sensor PS3

Mh	R	T	P
2,8m	4x4m	ca. 4x5m	ca. 2x2m

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.de)

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 09.04.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -